

MODELE

Model	Wymiary D × S × W mm	Masa	Moc maks.
AeroTron 200	220 × 125 × 355	2,5 kg	10 W
AeroTron 300	220 × 125 × 465	3,0 kg	12 W
AeroTron 400	270 × 190 × 465	4,5 kg	15 W
AeroTron 500	220 × 125 × 620	5,0 kg	18 W
AeroTron 600	270 × 190 × 465	5,0 kg	25 W
AeroTron 800	390 × 190 × 475	6,0 kg	35 W
AeroTron 1000	270 × 190 × 620	5,5 kg	45 W
AeroTron 1200	390 × 190 × 625	6,5 kg	65 W
AeroTron 1300	390 × 190 × 625	7,0 kg	70 W
AeroTron 2000	610 × 272 × 600	11,0 kg	100 W
AeroTron 2500	610 × 272 × 600	11,2 kg	100 W
AeroTron 4000	610 × 330 × 600	17,0 kg	180 W

INFORMACJE TECHNICZNE

Zasilanie	110–230 V AC, 50 Hz
Temperatura otoczenia	–20 °C do +50 °C
Wilgotność względna	maks. 85 %
Stopień ochrony	IP 44*

* elementy elektryczne, z założoną uszczelką gniazda lampy

WARIANTY I STEROWANIE

Baza	Standard Sterowanie zewnętrzne regulatorem intensywności LS1 / IR100
-IR	Zintegrowany regulator Moc regulowana ręcznie bezpośrednio na urządzeniu
-RM	Z sygnalizacją usterek Sygnał statusu do systemu zarządzania budynkiem, sterowanie zewnętrzne IR00 RM lub AQC

DOSTĘPNOŚĆ


AeroTron 200–1300	Standard, -IR lub -RM
AeroTron 2000–4000	wymagany regulator zewnętrzny

MONTAŻ


Miejsce montażu	Centrale / kanały wentylacyjne
Instalacje	Nowe i istniejące
Przepływ powietrza	od 100 m³/h
Wymiary montażowe	patrz strona 2

WYMIARY MONTAŻOWE · W MM

Wymiarowanie · otwór w kanale

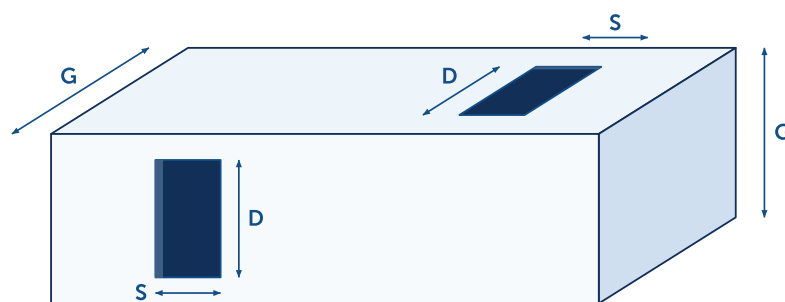

Przykład montażu · z boku lub od góry

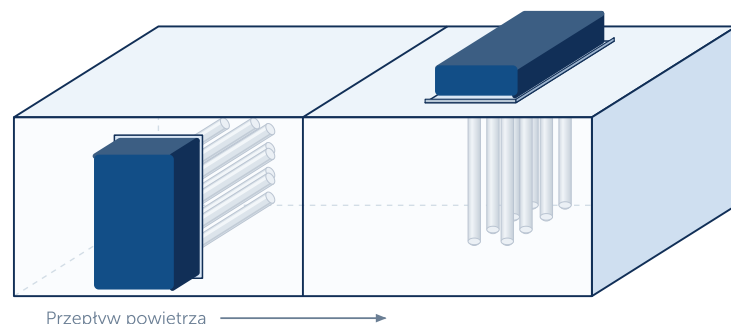

Przepływ powietrza →

$D \times S$ = otwór w kanale (długość x szerokość) · G = minimalna głębokość kanału

OTWÓR W KANALE I GŁĘBOKOŚĆ MONTAŻU

Model AeroTron	Otwór w kanale $D \times S$	Wypożenie Lampy	Min. głębokość kanału G
200	190 × 95	3 × IR-D	300
300		3 × IR-E	400
500		3 × IR-F	600
400	240 × 160	4 × IR-E	400
600		6 × IR-E	400
1000		6 × IR-F	600
800	360 × 160	8 × IR-E	400
1200		8 × IR-F	600
1300		9 × IR-F	600
2000	585 × 245	14 × IR-F	600
2500		15 × IR-F	600
4000	585 × 300	23 × IR-F	600

Głębokość kanału nie może być mniejsza od minimalnej. Montaż, uruchomienie i konserwacja wyłącznie przez wykwalifikowany personel.

